


SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | INDUSTRIAL E COMPONENTES



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC[®]
BRASIL

Visor de líquido

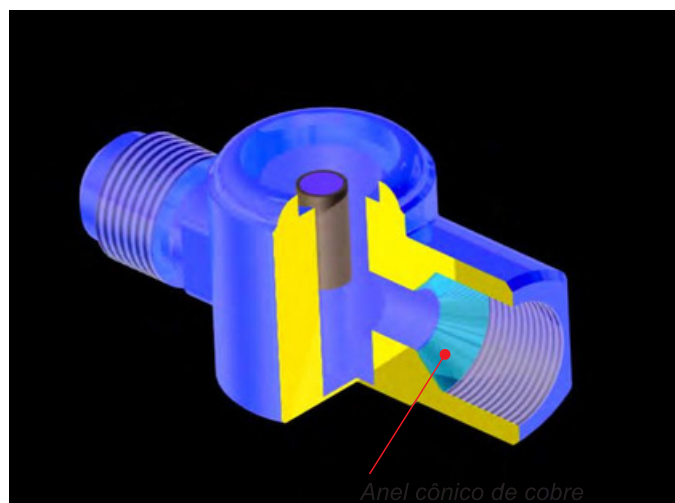

APLICAÇÃO

- . Em sistemas de refrigeração e ar condicionado com refrigerantes: CFC - HCFC - HFC.
- . Pressão máxima de teste: 725 psi (50 bar).
- . Pressão máxima de trabalho vide tabela dimensional.
- . Temperatura de trabalho: -40°C a 80°C.

FINALIDADE

- . Para indicar o estado do refrigerante, na linha de líquido.
- . Tais como:
 - Normal.
 - Umidade excessiva no sistema.
 - Falta de fluido refrigerante.
 - Restrição na linha de líquido.